

Modelo : ATNW60GYLS3_AUJW60GH3
Tipo : CASSETTE Circular
Modo de Operación : FRÍO/CALOR
Tipo de Compresor : INVERTER
N° de Parte del Evaporador : ATNW60GYLS3
N° de Parte : AUJW60GH3
Unidad de Despacho : POR UNIDAD
Garantía de Fábrica : 12 MESES, ON-SITE
Empaque de Fabricación : EN CAJA
Modelo del Condensador : AUJW60GH3
Modelo del Evaporador : ATNW60GYLS3
SEER (W / W) / (BTU / hW) : SEER: (B)(5,10<=SEER<5,60)
Capacidad de Enfriamiento Máx. : 58,000 Btu/h



Unidad Interior



Unidad Exterior



RENDIMIENTO:

Capacidad Comercial (BTU/h)	60,000
Capacidad de Enfriamiento (Min ~ Max) (BTU/h)	14,000 ~ 58,000
Capacidad de Calefacción Máx. (BTU/h)	62,000
Capacidad de Calefacción (Min ~ Max) (BTU/h)	20,100 ~ 62,000
Potencia de Entrada (Enfriamiento / Calefacción) (kW)	5.43 / 5.4
Corriente de Funcionamiento (Enfriamiento / Calefacción) (A)	27 / 27

Las prestaciones se basan en las siguientes condiciones:

Refrigeración : Temp. Ambiente Interior. 26,7°CDB / 19,4°CWB, temperatura ambiente exterior. 35°CDB / 24°CWB

Calefacción : Temp. Ambiente Interior. 20 ° CDB / 15 ° CWB, temperatura ambiente exterior. 7°CDB / 6°CWB

TECNOLOGÍA PRINCIPAL:

Tecnología de Compresor	INVERTER
EER / COP (W/W)	9.85 / 3.09
SEER (W / W) / (BTU / hW) :	5.3 / 18.08

CARACTERÍSTICA ELÉCTRICAS:

Tensión de Funcionamiento (V)	220
Frecuencia (Hz)	60
Número de Fases (Ø) x N° de Cables	Monofásico x 4C
MCA (A)	40
MFA (A)	40
Cable de Conexión Eléctrica (incluido Tierra) mm ² x N° - unidad interior	1.0 x 4C
Cable de alimentación (H07RN-F) mm ² x N°.- unidad exterior	Supplied from ODU

COMPRESOR:

Tipo	Twin Rotary
Tipo de motor	BLDC
Salida del Motor (W x N°.)	4,000 x 1
Tipo de aceite	PVE
Cantidad de carga de aceite (cc x N°.)	1,300 x 1

REFRIGERANTE:

Tipo de refrigerante:	R410A
Cantidad de precarga (Kg):	3.4
Carga de refrigerante adicional (g /m)	40
Longitud de tubería sin carga (m)	7.5
Control	EEV

TUBERÍA:

Líquido mm(pulg.)	Ø 9.52 (3/8)
Gas mm(pulg.)	Ø 19.05 (3/4)
Drenaje (con bomba de drenaje) (O.D. / I.D.) (mm)	Ø 32 / 25
Drenaje (drenaje natural) (O.D. / I.D.) (mm)	-

ENTRE INTERIOR Y EXTERIOR:

Longitud de tubería IDU - ODU (Nominal) (m)	5
Longitud de tubería IDU - ODU (Max / Min) (m)	50 / 5
Diferencia de altura máxima IDU - ODU (m)	30

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES:

- * Incluye control remoto Inalámbrico.
- * Incluye manual de usuario y manual de instalación.
- * Compare el retorno de su inversión con el aplicativo PayBack LG.

VENTILADOR (unidad interior)

Enfriamiento °C DB	Desde -10°C hasta 54°C
Calefacción °C WB	Desde -10°C hasta 18°C

UNIDAD INTERIOR

Dimensiones netas (ancho x alto x profundidad) (mm)	1,050 x 330 x 1,050
Dimensiones de despacho (ancho x alto x profundidad) (mm)	1,137 x 395 x 1,132
Peso Neto / Bruto (kg)	30 / 38
Nivel de Presión de Sonido dB(A)	- / 47.0 / 44.0 / 40.0
Color de carcasa	White
Dispositivo de protección	Fusible

VENTILADOR (unidad interior)

Tipo	3D Turbo Fan
Rango de flujo de aire (Máx / H / M / L) (m³/min)	- / 29.0 / 25.0 / 21.0
Tipo de Motor	BLDC
Salida de Motor (W x N°.)	136 x 1

INTERCAMBIADOR DE CALOR (unidad interior)

(Fila x Columna x Aletas x Pulgada) x N°.	(2 x 12 x 19) x (1 x 12 x 21) x 2
Área frontal (m²)	0.47

UNIDAD EXTERIOR

Dimensiones netas (ancho x alto x profundidad) (mm)	950 x 1,380 x 330
Dimensiones de despacho (ancho x alto x profundidad) (mm)	1,140 x 1,462 x 461
Peso Neto / Bruto (kg)	92.2 / 100.8
Nivel de Presión de Sonido dB(A)	57
Color de carcasa	Warm Gray
Material de carcasa	Fierro galvanizado pintado en horno de alta resistencia

VENTILADOR (unidad exterior)

Tipo	Axial
Rango de flujo de aire (m³/min x N°.)	60 x 2
Tipo de Motor	BLDC
Salida de Motor (W x N°.)	124 x 2

INTERCAMBIADOR DE CALOR (unidad exterior)

(Fila x Columna x Aletas x Pulgada) x N°.	(2 x 32 x 16) x 2
---	-------------------

Nota:

MFA : Corriente para seleccionar el tamaño máximo permitido del interruptor termomagnético que desconectará correctamente la alimentación de la unidad condensadora bajo cualquier condición de corto circuito y de falla a tierra.

MCA : Corriente para seleccionar el tamaño mínimo del conductor necesario para garantizar que el cableado no entre en condición de sobrecalentamiento en todas las condiciones de funcionamiento durante la vida útil de la unidad condensadora.








AUJW60GH3
ATNW60GYLS3
CASSETTE Circular
60000 Btu/h

Unidad exterior
Unidad interior
Capacidad comercial



ATNW60GYLS3

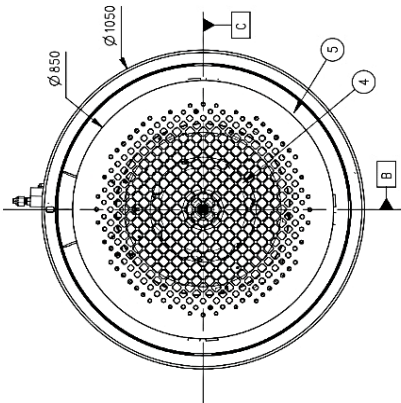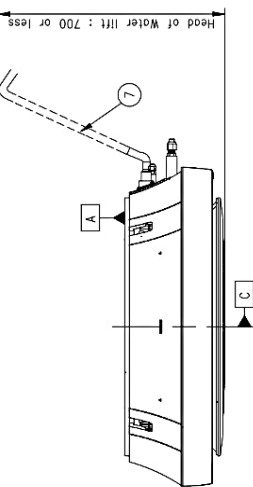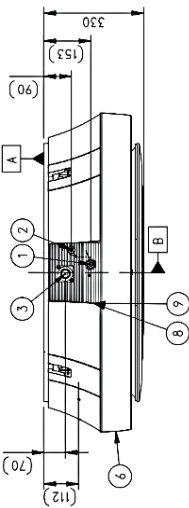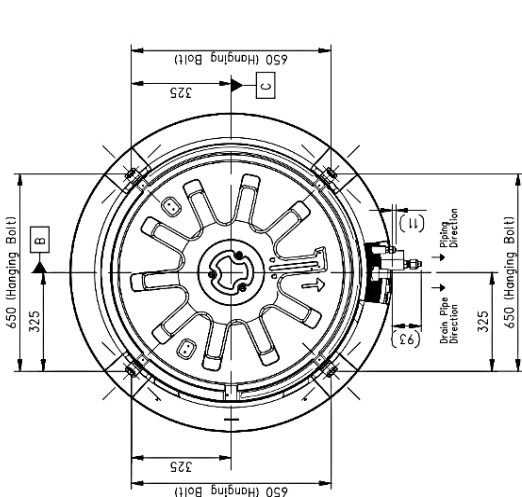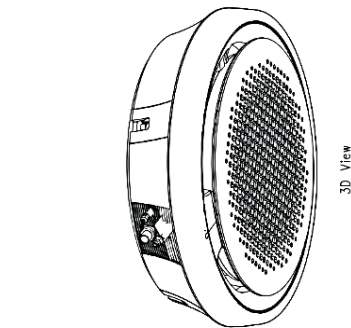

Note
1. Unit should be installed in compliance with the installation manual in the product box.
2. Unit should be grounded in accordance with the local regulations or applicable national codes.
3. All electrical components and materials to be supplied from the site must comply with the local regulations or international codes.

No.	Part Name	Description
9	Wired remote controller wire routing hole	—
8	Power and communication cable routing hole	—
7	Flexible Drain Hose	Supplied with product
6	Decor Panel Assembly	—
5	Air Outlet	—
4	Air Inlet	—
3	Drain Pipe Connection	—
2	Liquid Pipe Connection	—
1	Gas Pipe Connection	—



CERTIFICATE



This is to certify that

LG Electronics Inc.

Air-Con. Division

84 Wanam-ro, Seongsan-gu
Changwon-si, Gyeongsangnam-do, 51554
Republic of Korea

with the organizational units/sites as listed in the annex

has implemented and maintains a **Quality Management System**.

Scope:

The design and manufacture of air conditioners, air purifiers, dehumidifiers, ventilators, furnaces and furnaces with air-conditioners.

Through an audit, documented in a report, it was verified that the management system fulfills the requirements of the following standard:

ISO 9001 : 2015

Certificate registration no. 20001747 QM15

Date of certification 2023-12-23

Valid until 2026-12-22



DQS Inc.

David Tellez
Managing Director

DQS IS A MEMBER OF



Accredited Body: DQS Inc., 1500 McConnor Parkway, Suite 400, Schaumburg, IL 60173 USA
Administrative Office: DQS Korea LLC., #207, ACE Highend Tower 3rd,
145 Gasan Digital 1-ro, Geumcheon-gu, Seoul, 08506, Republic of Korea
The validity of this certificate can only be verified by the QR-code.



Annex to certificate
Registration No. 20001747 QM15

LG Electronics Inc.

Air-Con. Division

84 Wanam-ro, Seongsan-gu
Changwon-si, Gyeongsangnam-do, 51554
Republic of Korea

Location

Scope

509034

LG Electronics Inc.
LG Sciencepark

Product planning

10 Magokjungang 10-ro
Gangseo-gu, Seoul, 07796
Republic of Korea

50351008

LG Electronics Inc.
LG Seoul Station Building

Sales and marketing

98 Huam-ro
Jung-gu, Seoul, 04637
Republic of Korea